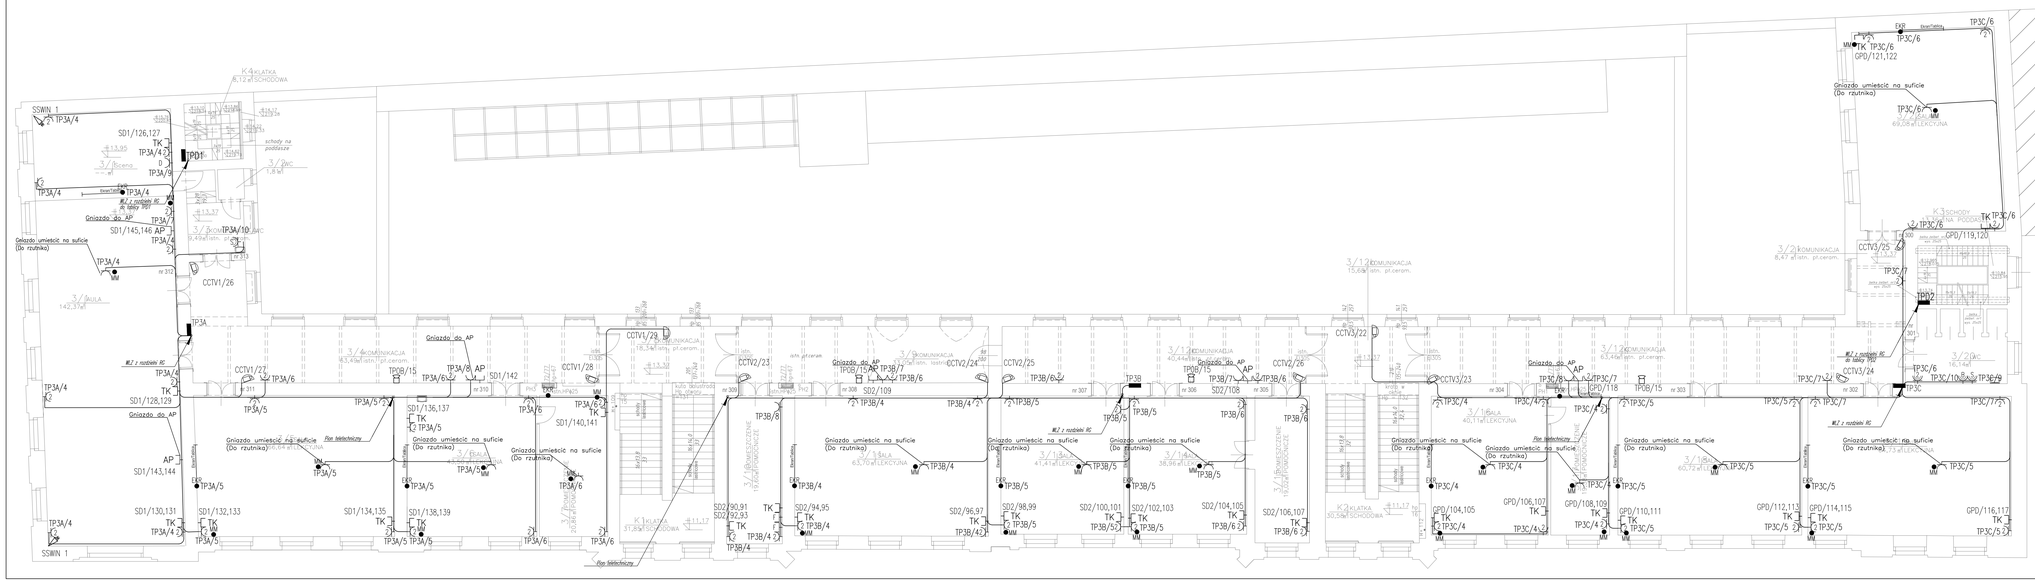

LEGENDA

RG1	ROZDZIELNICA GŁÓWNA	EXR	WYPUST 1-FAZ EKRAN H=200 / SUFIT
TP	TABLICA PIĘTROWA	GPD	WYPUST 3-FAZ DO SZAFY TELETECHNIKI
TB	TABLICA BUFETU		WYPUST 1-FAZ DO KURTYNY POWIETRZNEJ
TW	TABLICA WYMIENNIKOWNI		GNIAZDO TELEFONICZNE
TM	TABLICA SALI GIMNASTYCZNEJ		GNIAZDO INTERNETOWE
CDDT	CENTRALA ODDYMIAJĄCA NR 1		SŁUCHAWKA DOMOFONOWA
ZK	ZŁĄCZE KABLOWE		ZAMEK ELEKTROMAGNETYCZNY DRZWI
TPOM	TABLICA POMPOWNI		DOMOFON / PANEL WYWOŁAWCZY
	GNIAZDO 1-FAZ POJEDYNCZE		DŹWIĘKOWNIK
	GNIAZDO 1-FAZ PODWÓJNE	SZP24	SZAFA DYSTRYBUCYJNA TYPU RACK PRZEZNACZONA DLA INSTALACJI SŁABOPRĄDOWYCH
	GNIAZDO 1-FAZ BOJLER ST. OCHRONY IP44		PANEL KONTROLNY SSWIN
	GNIAZDO 1-FAZ SUSZARKA IP44		CZUJKA PIR
PEL	ZESTAW 1x230V DATA, 2x RJ 45, 2x 230V		SYGNALIZATOR AKUSTYCZNY
	GNIAZDO DATA		KAMERA KOPUŁKOWA
	PUNKT MULTIMEDIALNY		KAMERA STACJONARNA
		N	PRZYCISK NAPADOWY

Ze względów konserwatorskich należy dążyć do zachowania wszelkich wartościowych, historycznych, architektonicznych elementów budynku, świadczących o jego oryginalnej formie. Zatem wszelkie prace w budynku powinny być prowadzone z poszanowaniem istniejących wartości, przy jak najmniejszej ingerencji w substancję zabytkową. Proponuje się dokonanie przed przystąpieniem do prac związanych z naruszeniem warstwy wierzchniej tynku zlecić prace konserwatorskie poprzez wykonanie odkrywek próbnych. Przed przystąpieniem do układania instalacji należy zapoznać się z dokumentacją wykonawczą. Wszystkie naruszone powierzchnie należy odtworzyć w estetyczny sposób. Trasy okablowania prowadzić równolegle, lub prostopadle do podłóg. Zastosuje kanały, puszki, kolcze, elementy/urządzenia nieopisane, podczas wykonywania instalacji, należy zgłosić do projektanta. Wszystkie przejścia przez ściany i stropy wypełnić pożarowych należy wyszczelnić płytką wzglądnie masą uszczelniającą ogniodporną na poziomie równym ścianą czy stropu.

EL-TMER	PRACOWNIA PROJEKTOWA INSTALACJI SILNO I SŁABOPRĄDOWYCH Mgr. inż. Tomasz Tokarz, ul. Lotnicza 39, 32-083 Balice Tel. kom. 0 606 [illegible], Tel. 12 [illegible] E-mail: tomtok@o2.pl			
INWESTOR	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Vl im. ADAMA MICKIEWICZA PRZY UL. WIŚLNEJ 7 W KRAKOWIE			
OBIEKT	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE Vl im. ADAMA MICKIEWICZA PRZY UL. WIŚLNEJ 7 W KRAKOWIE			
NAZWA RYSUNKU	RZUT POZIOMU 3 INSTALACJE ELEKTRYCZNE I SŁABOPRĄDOWE			
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT WYKONAWCZY	NR UPRAWNIEŃ		PODPIS
PROJEKTANT	inż. Jacek Balana	MAP/0384/PWOE/08		
OPRACOWAŁ	mgr inż. Paweł Balana			
	mgr inż. Andrzej Olszewski			
SPRAWDZAJĄCY	inż. Tomasz Tokarz	MAP/0116/PWOE/04		
DATA	11.2016	SKALA	1:100	NR RYSUNKU EL–2.5