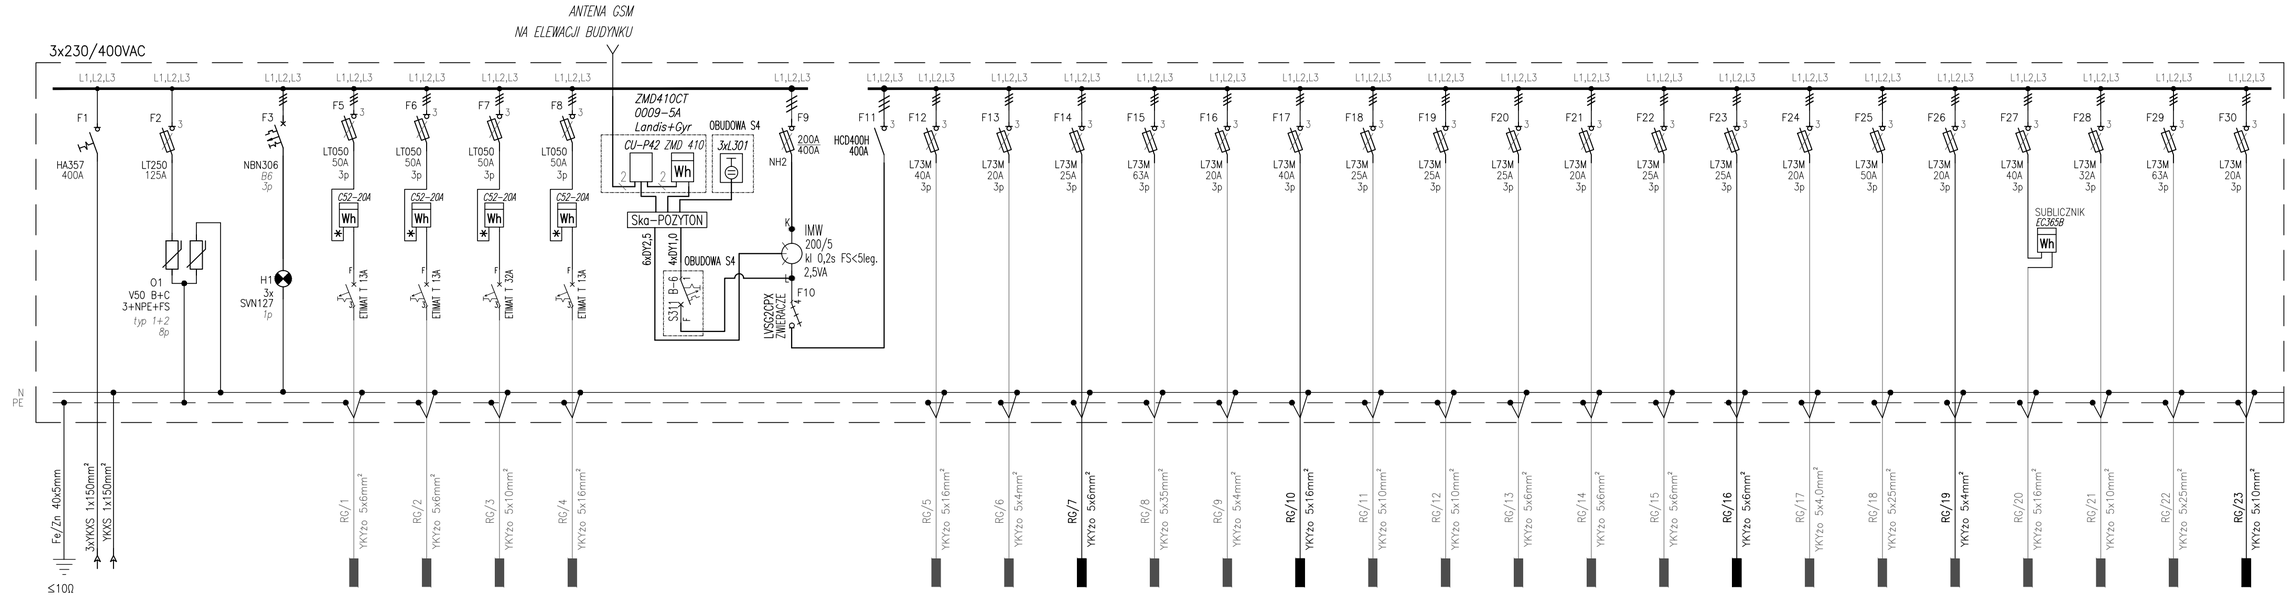

Opis obwodu	Zasilanie podstawowe Złącze kablowe ZK1	Ochrona przepięciowa Typ 1 + 2	Kontrola i sygnalizacja obecności napięcia	Tablica TW1 – MPEC	Tablica TW2 – MPEC	Tablica POLTKOMEL	Tablica ORANGE		Pomiar energii Tablice szkolne	Zasilanie odbiorów szkoły	Tablica TP3A	Tablica TP3B	Tablica TP3C	Tablica TP2A	Tablica TP2B	Tablica TP2C	Tablica TP1A	Tablica TP1B	Tablica TP1C	Tablica TP0A	Tablica TP0B	Tablica TP0C	Tablica TPB1A	Tablica TPB1B	Tablica TPB1C	Tablica TB	Tablica TSG	Tablica TPD1	Tablica TPD2
Pi [kW]	303,87			3,0	3,0	17,0	4,0		286,41	--	13,5	8,1	9,5	28,3	6,8	21,5	9,5	19,3	12,5	8,4	19,1	13,1	7,0	41,40	11,9	27,5	23,01	3,0	3,0
Ps [kW]	132,00			3,0	3,0	17,0	4,0		105,00		8,78	5,27	6,18	21,23	4,42	16,13	6,18	12,55	8,13	5,46	12,42	8,52	4,55	24,84	7,74	19,25	16,11	1,5	1,5
kj [/]	kj=0,55			UKŁAD POM. TLTW1	UKŁAD POM. TLTW2	UKŁAD POM. TLTPOL	UKŁAD POM. TLTORANGE	UKŁAD POMIAROWY RG		RG –SEKCJA PODSTAWOWA																				
Is [A]	Is=239 A																												

OCHRONA PRZED PORAŻENIEM SAMOCZYNNE
WYŁĄCZENIE ZASILANIA W UKŁADZIE TNC-S

EL-TER

PRACOWNIA PROJEKTOWA
INSTALACJI SILNO I SŁABOPRĄDOWYCH
Siedziba: 32-095 Iwanowice, Naramo 214,
Biuro: 31-475 Kraków, ul. Lubiańska 34 pom.327,328
Tel./Fax.: 12 411-00-55 / 12 616-23-22, 0-603-379-601
E-mail: biuro@el-ter.com.pl
www.el-ter.com.pl

INWESTOR	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE VI im. ADAMA MICKIEWICZA PRZY UL. WĄSKIEJ 7 W KRAKOWIE		
OBIEKT	LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE VI im. ADAMA MICKIEWICZA PRZY UL. WĄSKIEJ 7 W KRAKOWIE		
NAZWA RYSUNKU	SCHEMAT IDEOWY ROZDZIELNICY RG		
STADIUM PROJEKTU	PROJEKT PRZETARGOWY ETAP 4	NR UPRAWNIEŃ	PODPIS
PROJEKTANT	inż. Jacek Balana	MAP/0384/PWOE/08	
OPRACOWAŁ	mgr inż. Paweł Balana	MAP/0041/PWBE/19	
SPRAWDZAJĄCY	inż. Tomasz Tokarz	MAP/0116/PWOE/04	
DATA 05.2020	SKALA --	NR RYSUNKU	EL-1.2